

## 別記9 標識、掲示板

- 1 標識、掲示板は、製造所等に出入する者が容易に視認できる位置に設けるものとし、製造所等の規模等により必要に応じて数箇所設けること。(★)
- 2 標識、掲示板の材質は、耐候性及び耐久性を有するものとし、保有空地内に設けるときには、原則として難燃材料以上のものであること。
- 3 標識、掲示のための文字は、雨水等により容易に汚損又は消滅しないものであること。(★)
- 4 堅固な強度を有する扉、壁又は防火設備等を標識、掲示のための板として共用することができる。(★)
- 5 貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じて掲げる注意事項を表示した掲示板は、次表のとおりである。

| 類別  | 貯蔵又は取り扱う危険物                | 表示内容 | 掲示板の色    |
|-----|----------------------------|------|----------|
| 1 類 | ・アルカリ金属の過酸化物<br>・上記を含有するもの | 禁水   | 地－青、文字－白 |
|     | ・上記以外のもの                   | なし   |          |
| 2 類 | ・引火性固体                     | 火気厳禁 | 地－赤、文字－白 |
|     | ・上記以外のもの                   | 火気注意 | 地－赤、文字－白 |
| 3 類 | ・自然発火性物品                   | 火気厳禁 | 地－赤、文字－白 |
|     | ・禁水性物品                     | 禁水   | 地－青、文字－白 |
| 4 類 | ・すべて                       | 火気厳禁 | 地－赤、文字－白 |
| 5 類 | ・すべて                       | 火気厳禁 | 地－赤、文字－白 |

- 6 同一設備を用いて2種類以上の危険物を製造するときは、取扱最大数量に係る危険物であるか否かを問わず、製造所において取り扱うすべての危険物の類及び品名を表示すること。
- 7 第2類及び第4類等の危険物を同時に取り扱う場合において、「火気厳禁」の掲示板を設ければ「火気注意」の掲示板は設けなくてもよい。

8 標識及び掲示板の例は下図のとおりである。



(1) 給油取扱所（危政令第17条）以外

|  |  |        |     |        |             |        |            |        |            |          |       |   |   |  |
|--|--|--------|-----|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|----------|-------|---|---|--|
| <p>30cm 以上</p> <p>60cm 以上</p> <p><b>危険物製造所</b></p> <p>地（白色）<br/>文字（黒色）</p> | <p>30cm 以上</p> <p>60cm 以上</p> <table border="1"> <tr> <td>危険物の種類</td> <td>第4類</td> </tr> <tr> <td>危険物の品名</td> <td>第一石油類(ガソリン)</td> </tr> <tr> <td>貯蔵最大数量</td> <td>5000ℓ(25倍)</td> </tr> <tr> <td>取扱最大数量</td> <td>1500ℓ(10倍)</td> </tr> <tr> <td>危険物保安監督者</td> <td>福島 史也</td> </tr> </table> <p>★保安監督者は職名でもよい</p> | 危険物の種類 | 第4類 | 危険物の品名 | 第一石油類(ガソリン) | 貯蔵最大数量 | 5000ℓ(25倍) | 取扱最大数量 | 1500ℓ(10倍) | 危険物保安監督者 | 福島 史也 | <p>30cm 以上</p> <p>60cm 以上</p> <p><b>禁水</b></p> <p>地(青色)<br/>文字(白色)</p> <p>アルカリ金属の過酸化<br/>物(含有物を含む)又は<br/>禁水性物品を取り扱う<br/>製造所の掲示板</p> | <p>30cm 以上</p> <p>60cm 以上</p> <p><b>火気注意</b></p> <p>地(赤色)<br/>文字(白色)</p> <p>第2類の危険物(引火性固<br/>体を除く)を取り扱う<br/>製造所の掲示板</p> | <p>30cm 以上</p> <p>60cm 以上</p> <p><b>火気厳禁</b></p> <p>地(赤色)<br/>文字(白色)</p> <p>第2類の引火性固体、<br/>自然発火性物品、第4<br/>類又は第5類の危険物<br/>を取り扱う製造所の掲<br/>示板</p> |
| 危険物の種類   | 第4類  |        |     |        |             |        |            |        |            |          |       |   |   |  |
| 危険物の品名   | 第一石油類(ガソリン)  |        |     |        |             |        |            |        |            |          |       |   |   |  |
| 貯蔵最大数量   | 5000ℓ(25倍)   |        |     |        |             |        |            |        |            |          |       |   |   |  |
| 取扱最大数量   | 1500ℓ(10倍)   |        |     |        |             |        |            |        |            |          |       |   |   |  |
| 危険物保安監督者   | 福島 史也  |        |     |        |             |        |            |        |            |          |       |   |   |  |

(2) 給油取扱所（危政令第17条）

|  |  |   |          |      |              |                                   |      |      |  |
|--|--|---|----------|------|--------------|-----------------------------------|------|------|--|
| <p>30cm 以上</p> <p>60cm 以上</p> <p><b>危険物給油取扱所</b></p> <p>地（白色）<br/>文字（黒色）</p> | <p>30cm 以上</p> <p>60cm 以上</p> <p><b>火気厳禁</b></p> <p>地（赤色）<br/>文字（白色）</p> | <p>30cm 以上</p> <p>60cm 以上</p> <table border="1"> <tr> <td>危険物保安監督者</td> <td>長野 崇</td> </tr> <tr> <td>貯蔵・取扱<br/>危険物</td> <td>第一石油類 三五〇〇〇リットル<br/>第二石油類 五〇〇〇リットル</td> </tr> <tr> <td>指定数量</td> <td>一八〇倍</td> </tr> </table> <p>地（白色）<br/>文字（黒色）</p> | 危険物保安監督者 | 長野 崇 | 貯蔵・取扱<br>危険物 | 第一石油類 三五〇〇〇リットル<br>第二石油類 五〇〇〇リットル | 指定数量 | 一八〇倍 | <p>30cm 以上</p> <p>60cm 以上</p> <p><b>給油中エンジン停止</b></p> <p>地（黄赤色）<br/>文字（黒色）</p> |
| 危険物保安監督者   | 長野 崇   |   |          |      |              |                                   |      |      |  |
| 貯蔵・取扱<br>危険物   | 第一石油類 三五〇〇〇リットル<br>第二石油類 五〇〇〇リットル  |   |          |      |              |                                   |      |      |  |
| 指定数量   | 一八〇倍   |   |          |      |              |                                   |      |      |  |

(3) 注入口（危政令第11条1(10)ホ、第12条1(9)、第13条1(9)、第9条(20)）及びポンプ設備（危政令第11条1(10の2)ヲ、第12条1(9の2)、第13条1(9の2)）

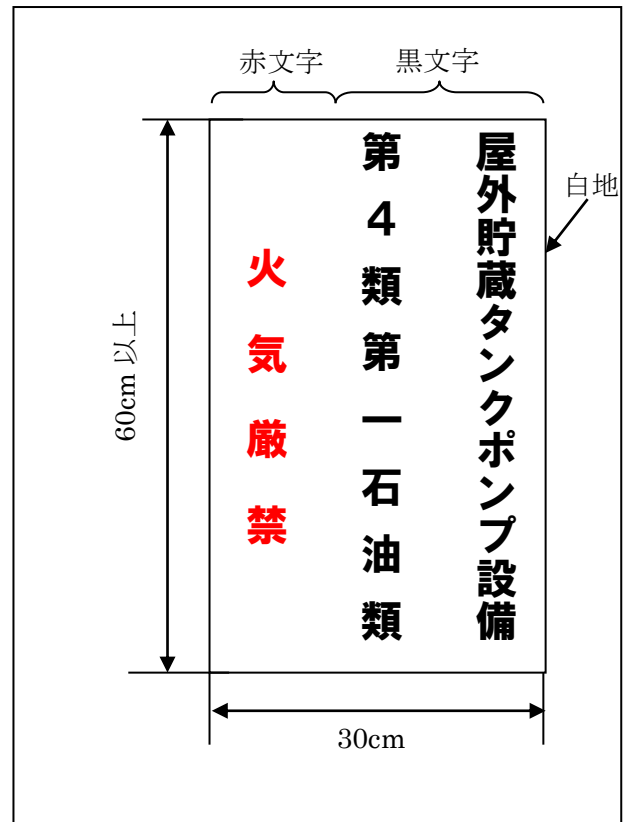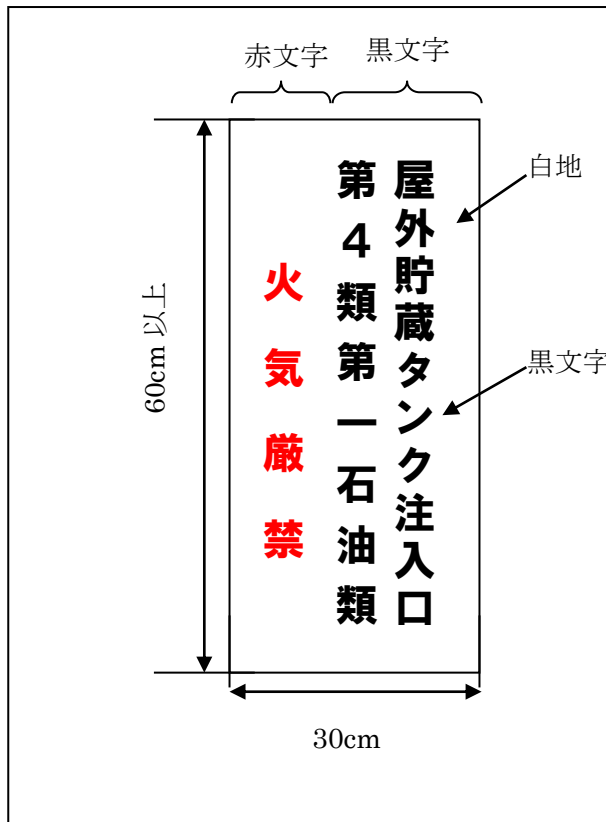

(4) 移動タンク貯蔵所（危政令第15条）

