

令和7年度 仕様書

工事名称 川越北消防署南古谷分署屋上防水・外壁等改修工事

工事場所 川越市大字久下戸3528番地1

【工事の概要】

川越北消防署南古谷分署の屋上防水や外壁などを改修する工事である。

【建物規模】

R C造 地上2階建て 延床面積451m²

- ・ 建築工事 一式
- ・ 電気設備工事 一式

「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。

[illegible]



《週休２日制適用工事（現場閉所型）に係る特記仕様書》


本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。実施は、川越地区消防組合週休２日制適用工事要領（建築工事）（令和６年１１月１日施行）によるものとする。同要領は、川越地区消防組合ホームページで確認のこと。

川越地区消防組合ホームページ

<https://www.119kawagoechiku.jp/soumu/nyusatu/nyusatu/nyusatu.htm>

川越地区消防組合

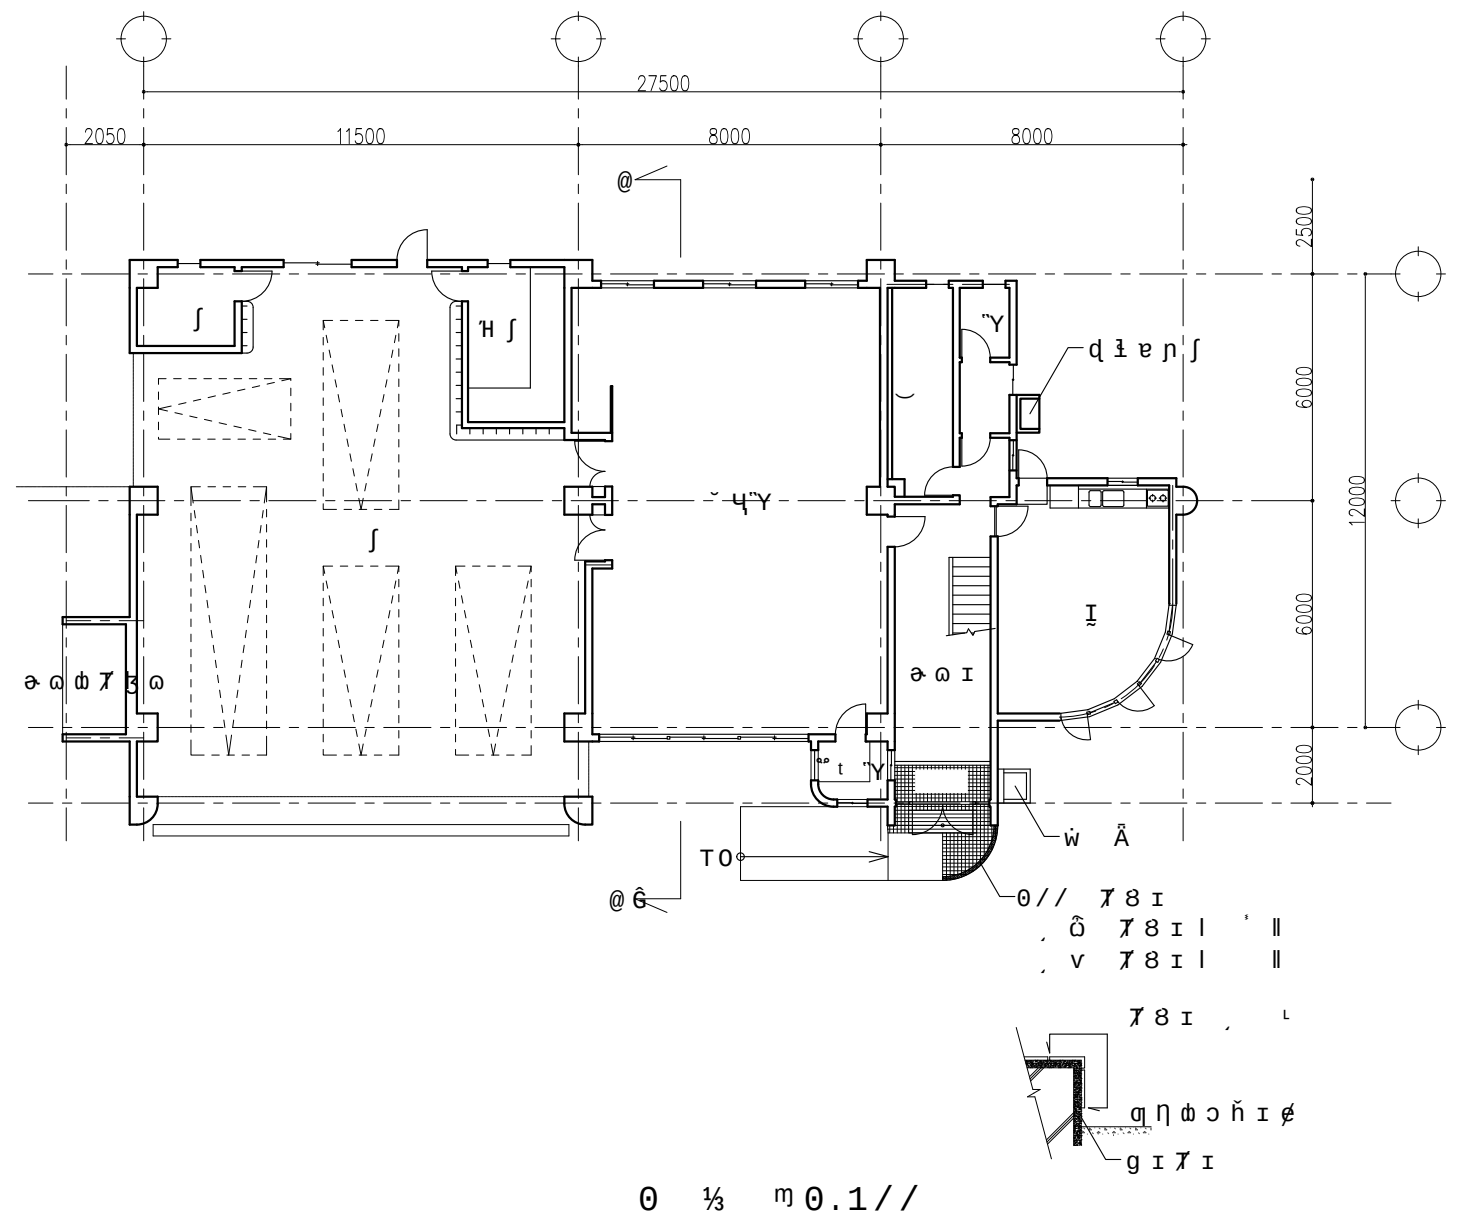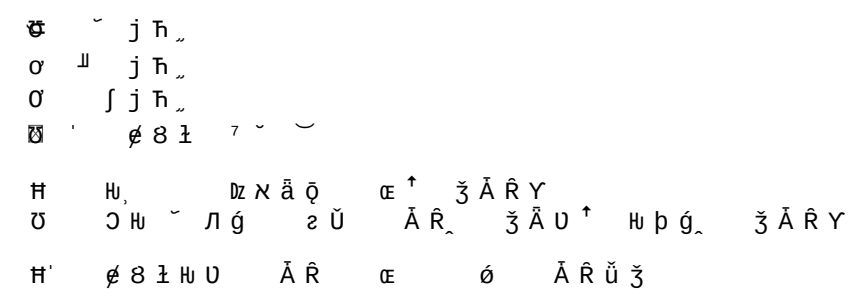
[illegible]

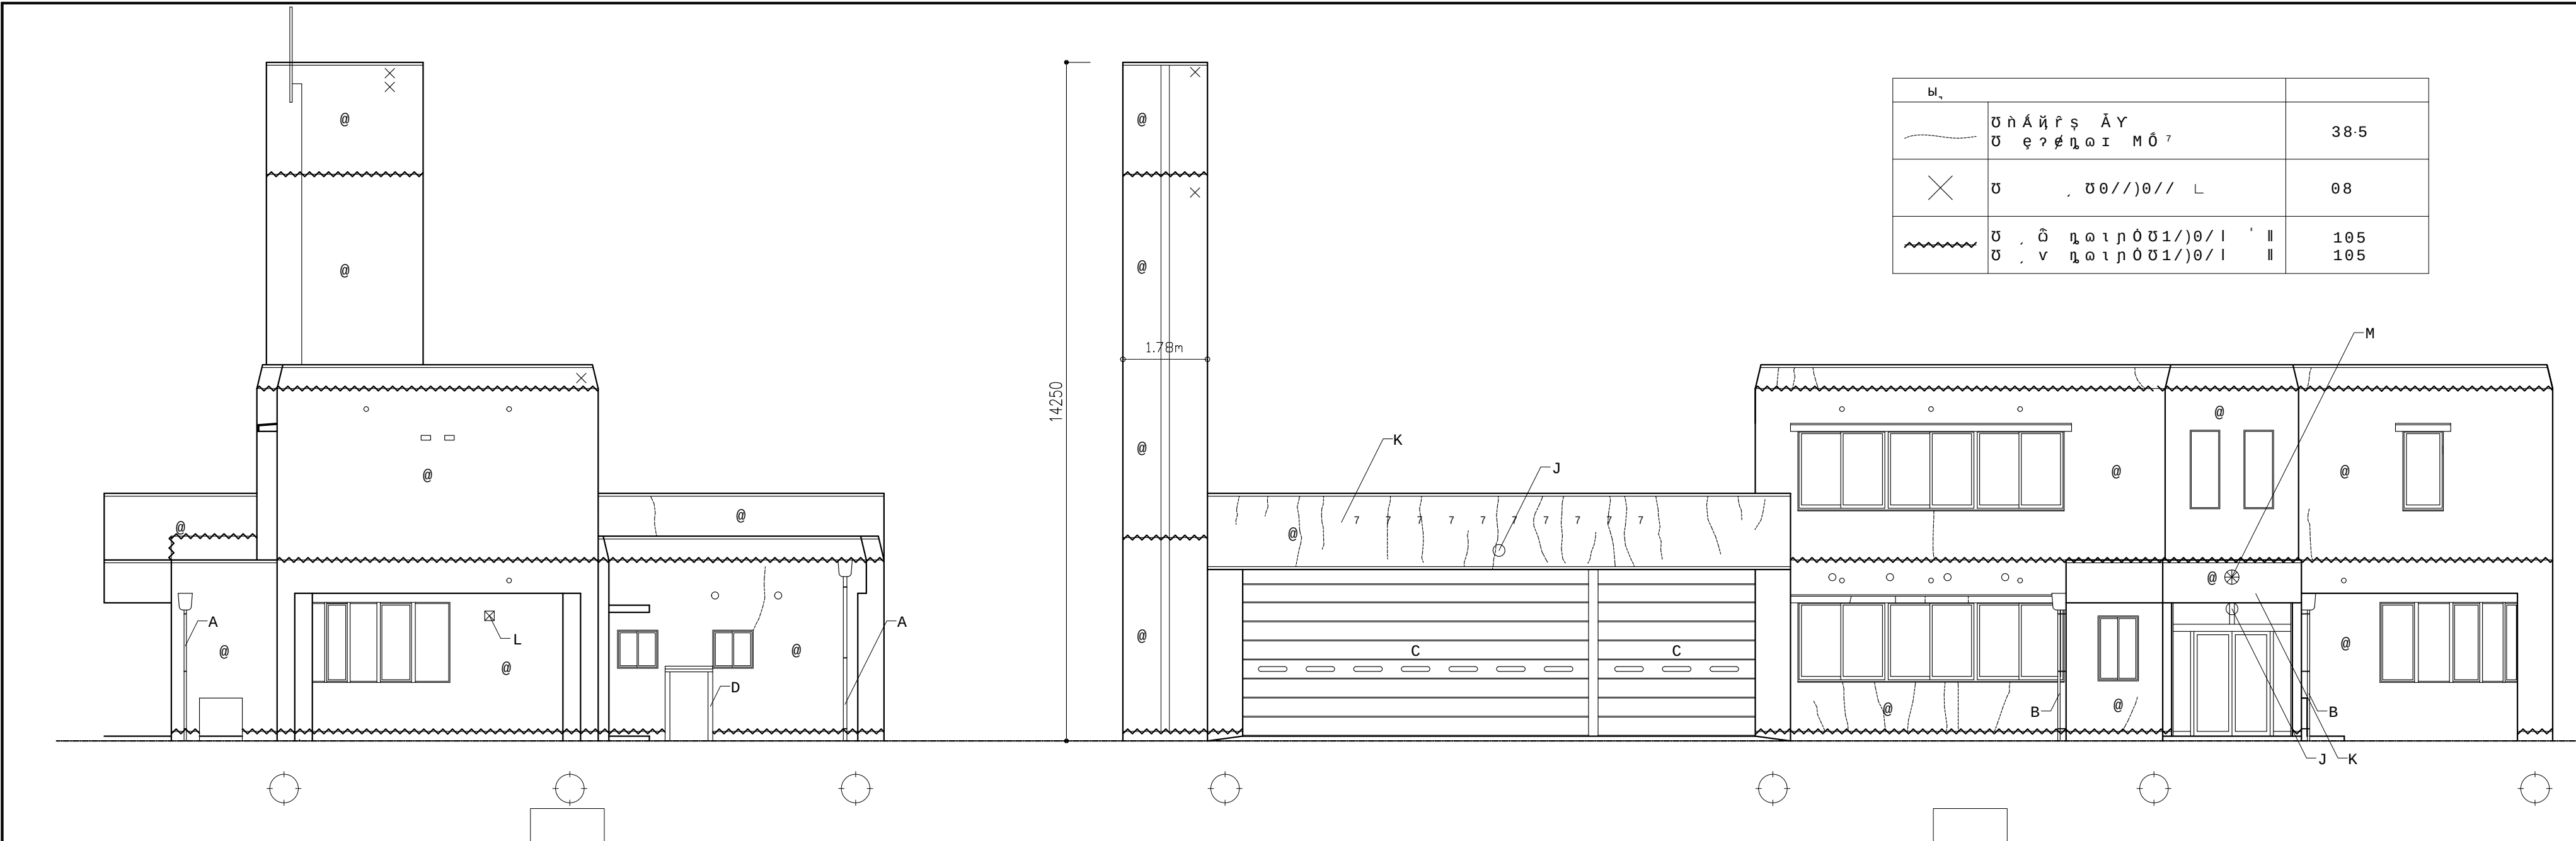

მ.		
—	შნაჰრს ოფეზუი მო	38.5
×	შ, შო//)ო// ლ	08
~~~~~	შ, ო ლაიროშ1/)ო/   '	105
	შ, v ლაიროშ1/)ო/   '	105

მ.	შნაჰრს ოფეზუი მო	შნაჰრს ოფეზუი მო	მ.	შნაჰრს ოფეზუი მო	შნაჰრს ოფეზუი მო
A	U0640 რ გ   '	U0640 რ გ   '	J	ი '	COH I n    SHqwg I d r
B	U04/0 რ გ   '	U04/0 რ გ   '	K	ჴ	COH I n
C	RNOh	COH I n    SHqwg I d r	L	შნაჰრს ოფეზუი მო	RTR Z z ლაიროშ1/bl   '
D	ქიეიქ	შნაჰრს ოფეზუი მო	M	ი '	ს8YdX8ქ შ3.   '
E	მ	COH I n    SHqwg I d r	N	ც	ი '    1/v ც
F	ოიქ	COH I n    SHqwg I d r	O	აე მ	ნო V04/ მ   '
G	RNOh	COH I n    SHqwg I d r	Γ	ფ	შნაჰრს ოფეზუი მო
ჰ	RNOh	COH I n    SHqwg I d r	Γ	ლაირო	ჭაღე ოფეზუი მო ' ა ჯ ოფეზუი მო

შნაჰრს ოფეზუი მო ოფეზუი მო ' ა ჯ ოფეზუი მო ( ნ ჯ ოფეზუი მო

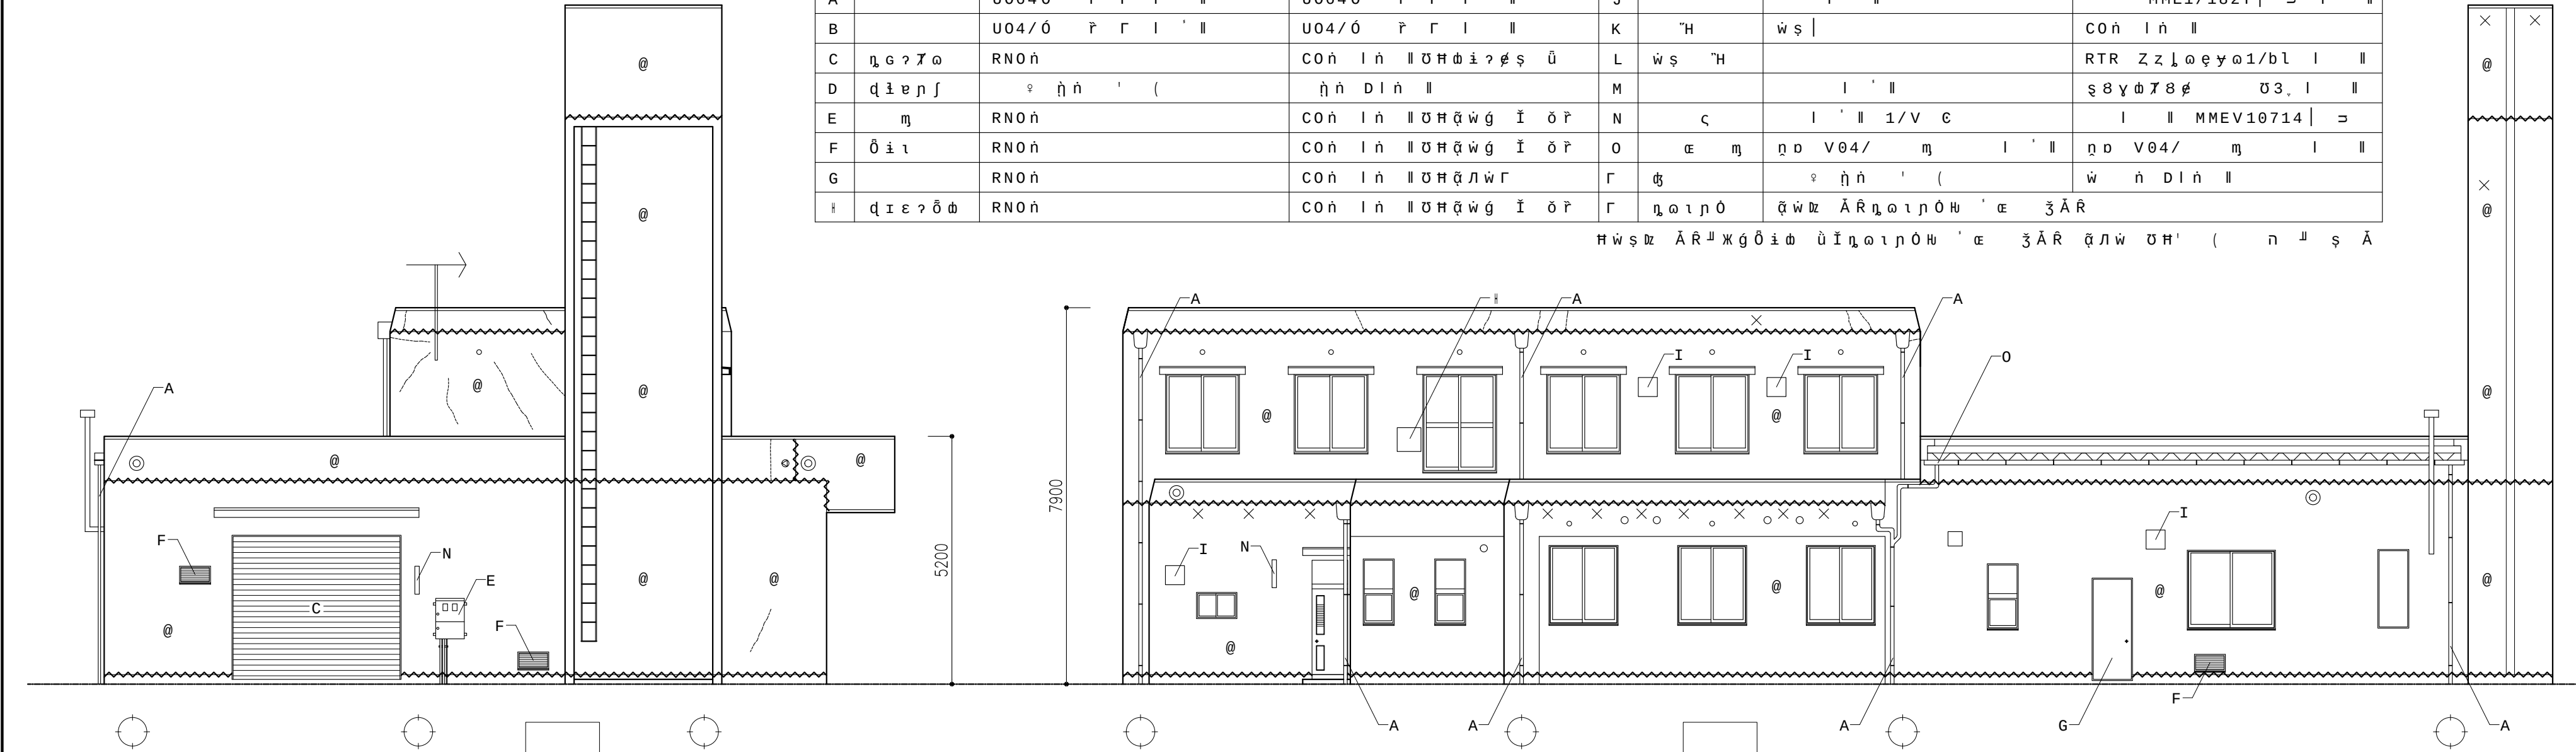


Idln	შნაჰრს ოფეზუი მო	შნაჰრს ოფეზუი მო	შნაჰრს ოფეზუი მო	შნაჰრს ოფეზუი მო	შნაჰრს ოფეზუი მო
აე მ	შნაჰრს ოფეზუი მო	შნაჰრს ოფეზუი მო	შნაჰრს ოფეზუი მო	შნაჰრს ოფეზუი მო	შნაჰრს ოფეზუი მო
აე მ	შნაჰრს ოფეზუი მო	შნაჰრს ოფეზუი მო	შნაჰრს ოფეზუი მო	შნაჰრს ოფეზუი მო	შნაჰრს ოფეზუი მო
აე მ	შნაჰრს ოფეზუი მო	შნაჰრს ოფეზუი მო	შნაჰრს ოფეზუი მო	შნაჰრს ოფეზუი მო	შნაჰრს ოფეზუი მო








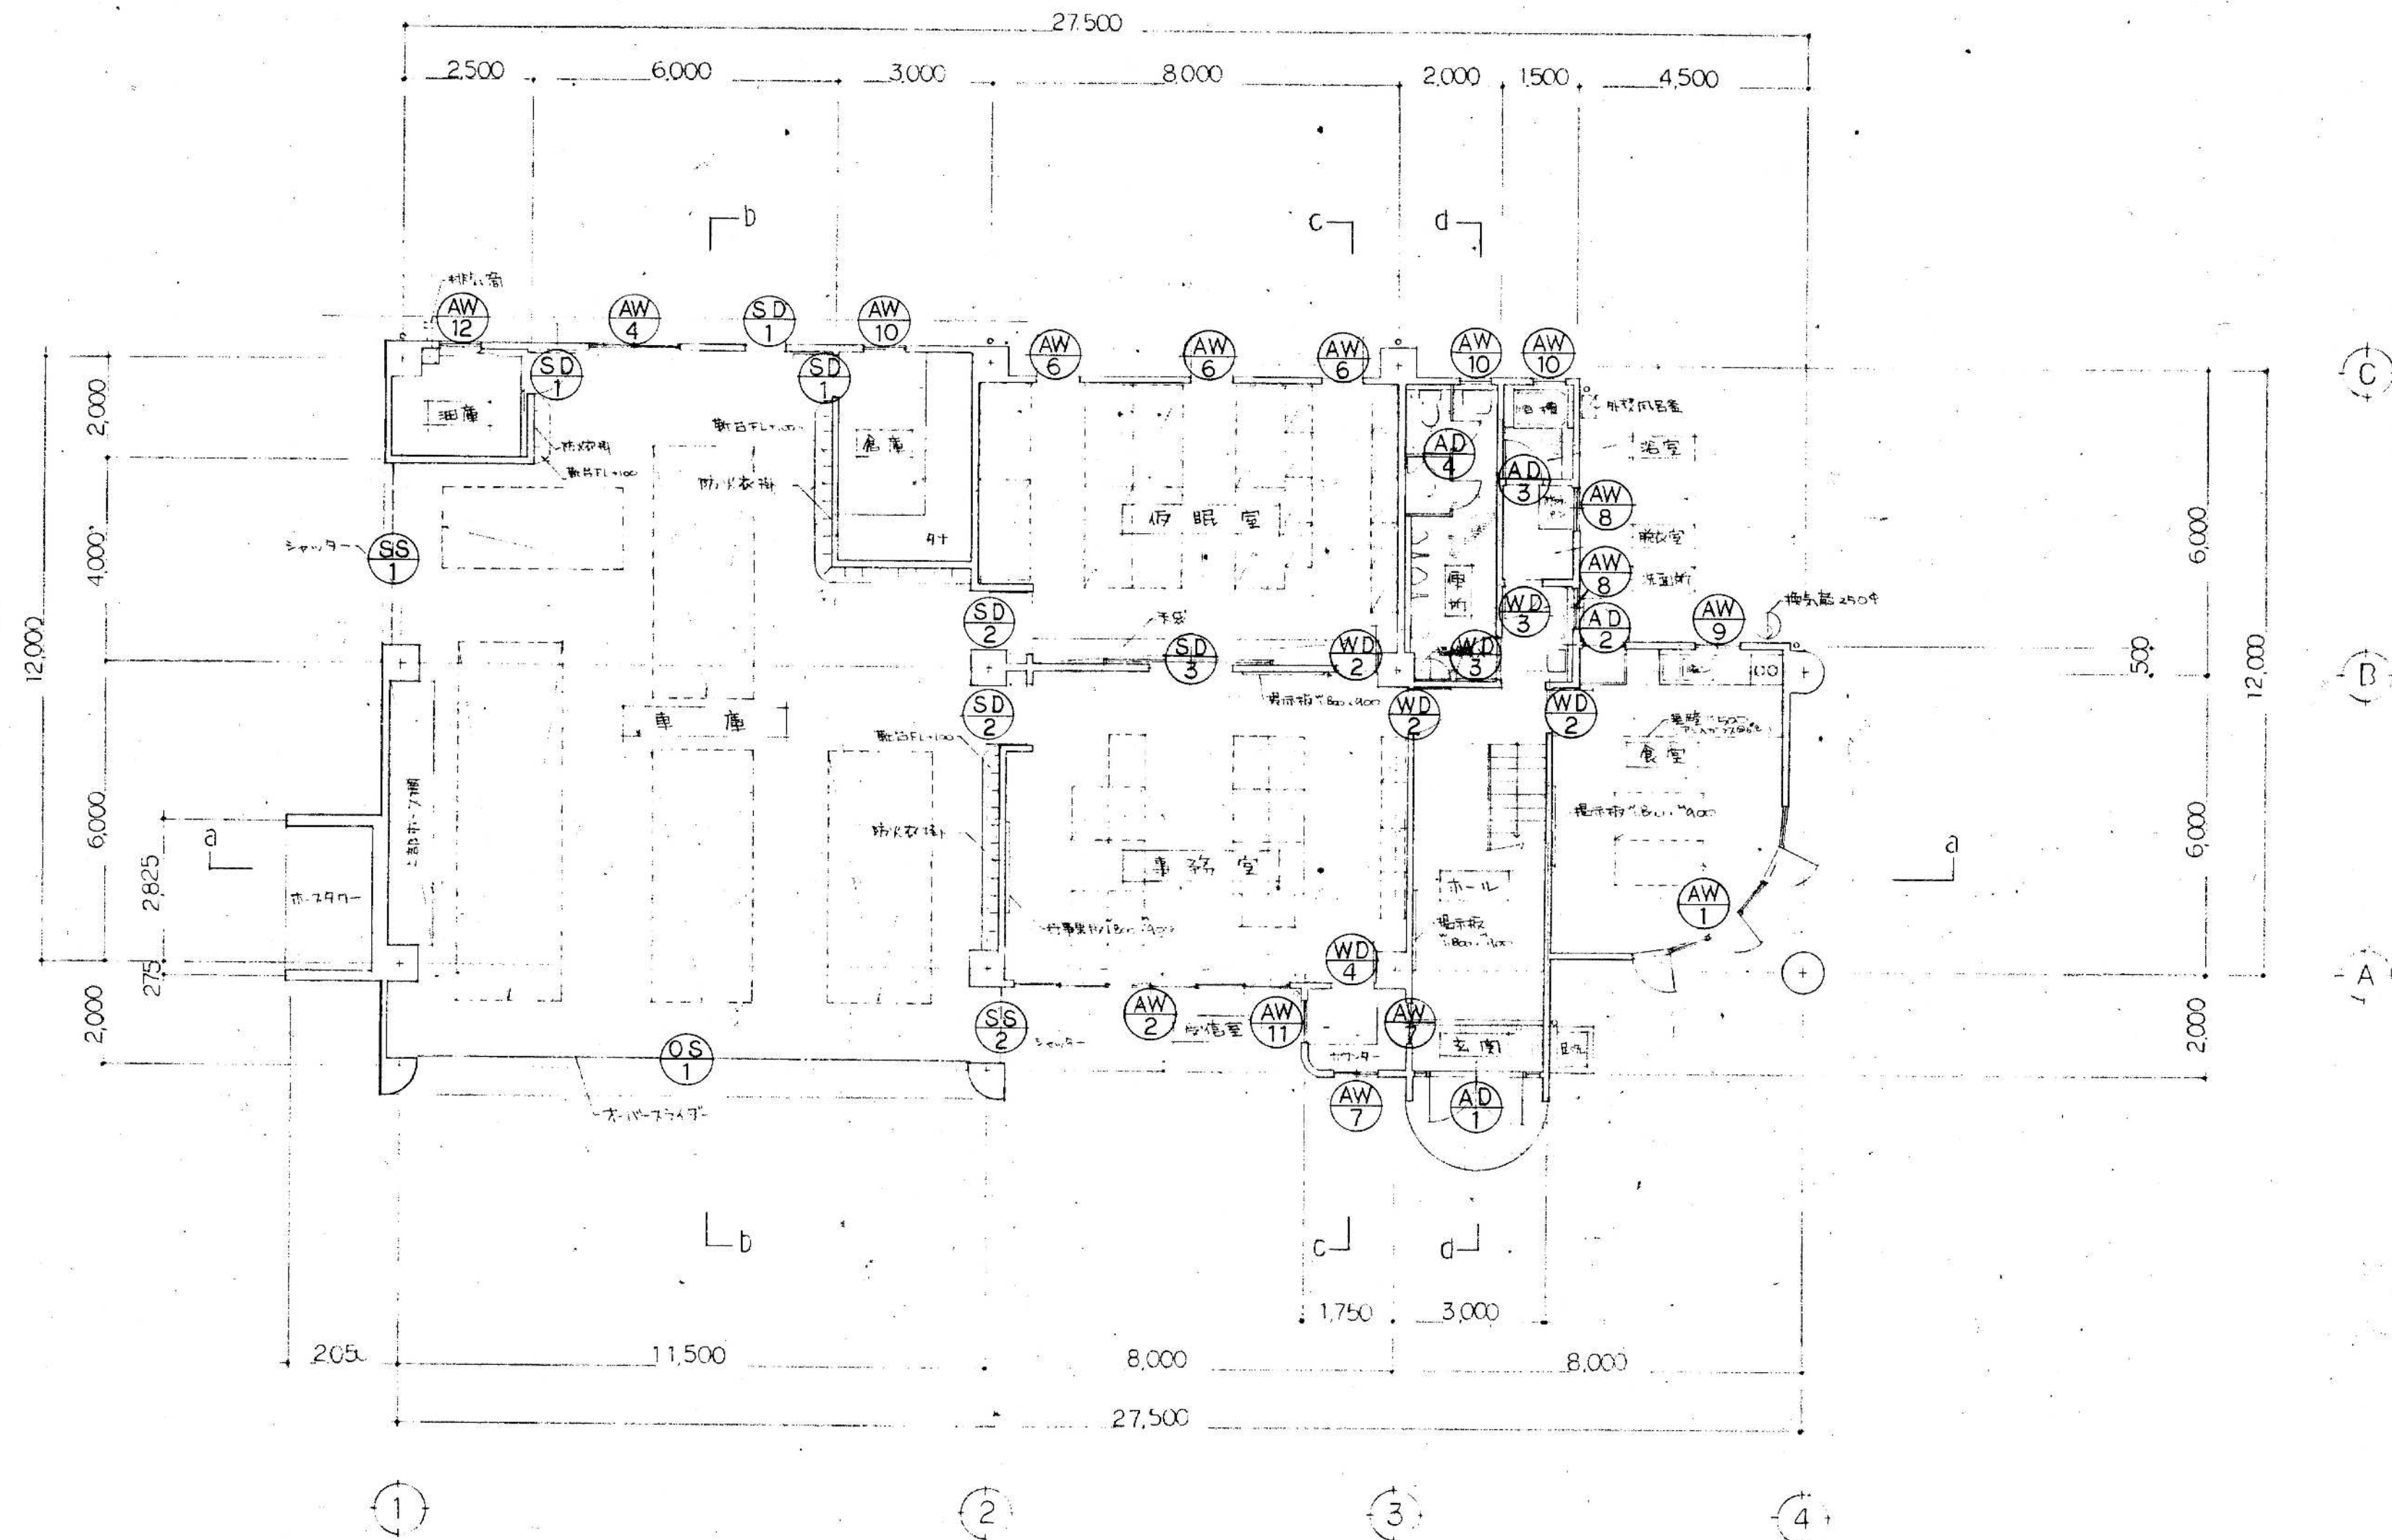


1 階平面図 S=1/100


工事名称：川越北消防署南古谷分署屋上防水・外壁等改修工事  
 図面名称：参考図 1階建具キープラン  
 縮尺：NTS  
 図面番号：7

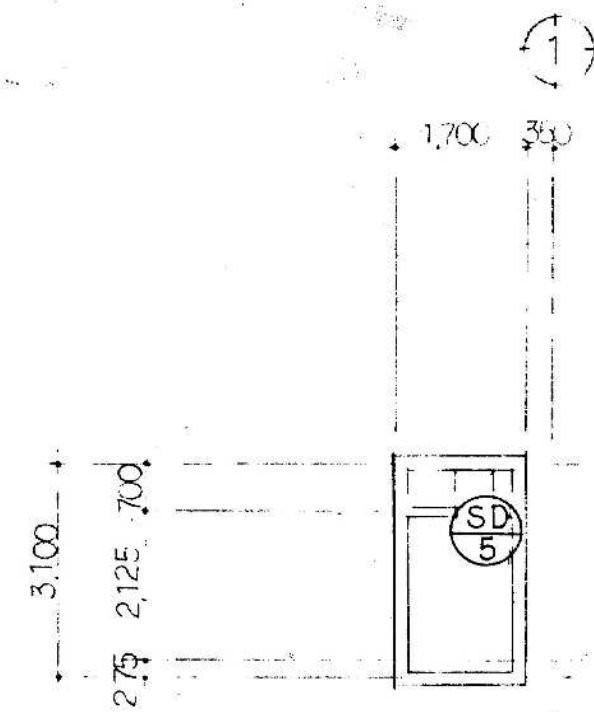

中7711-機械室平面図 S=1/100

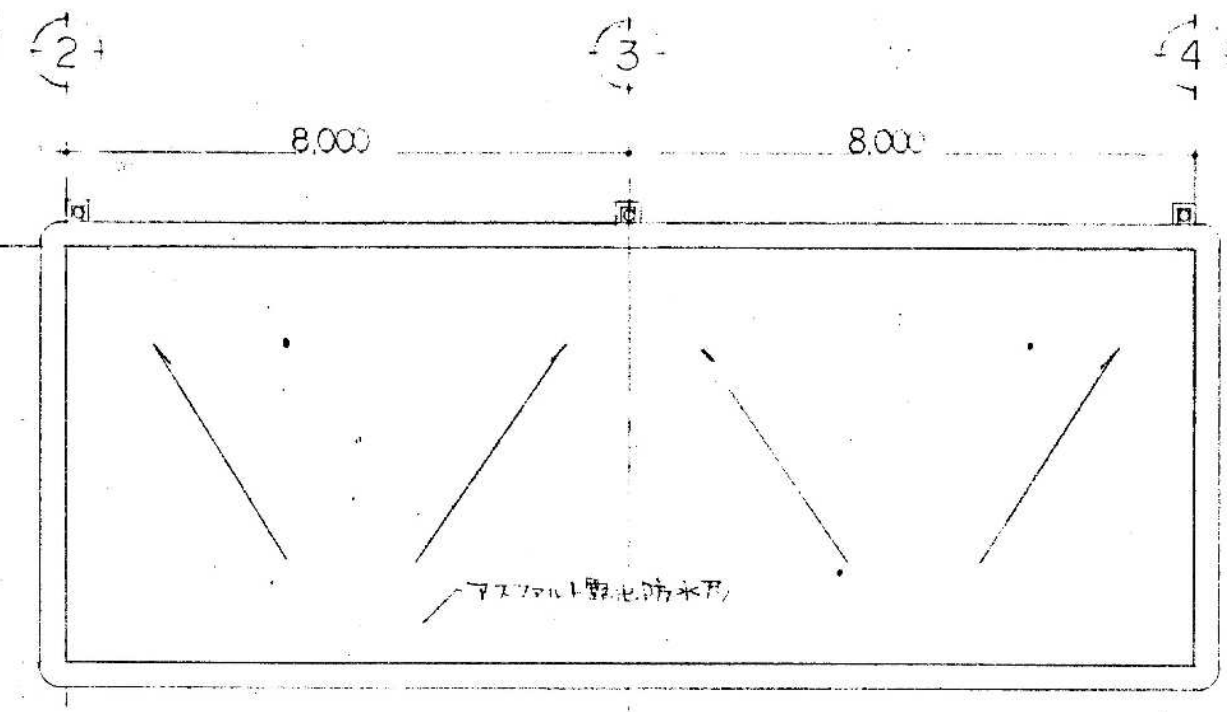




屋根伏図 S=1/100

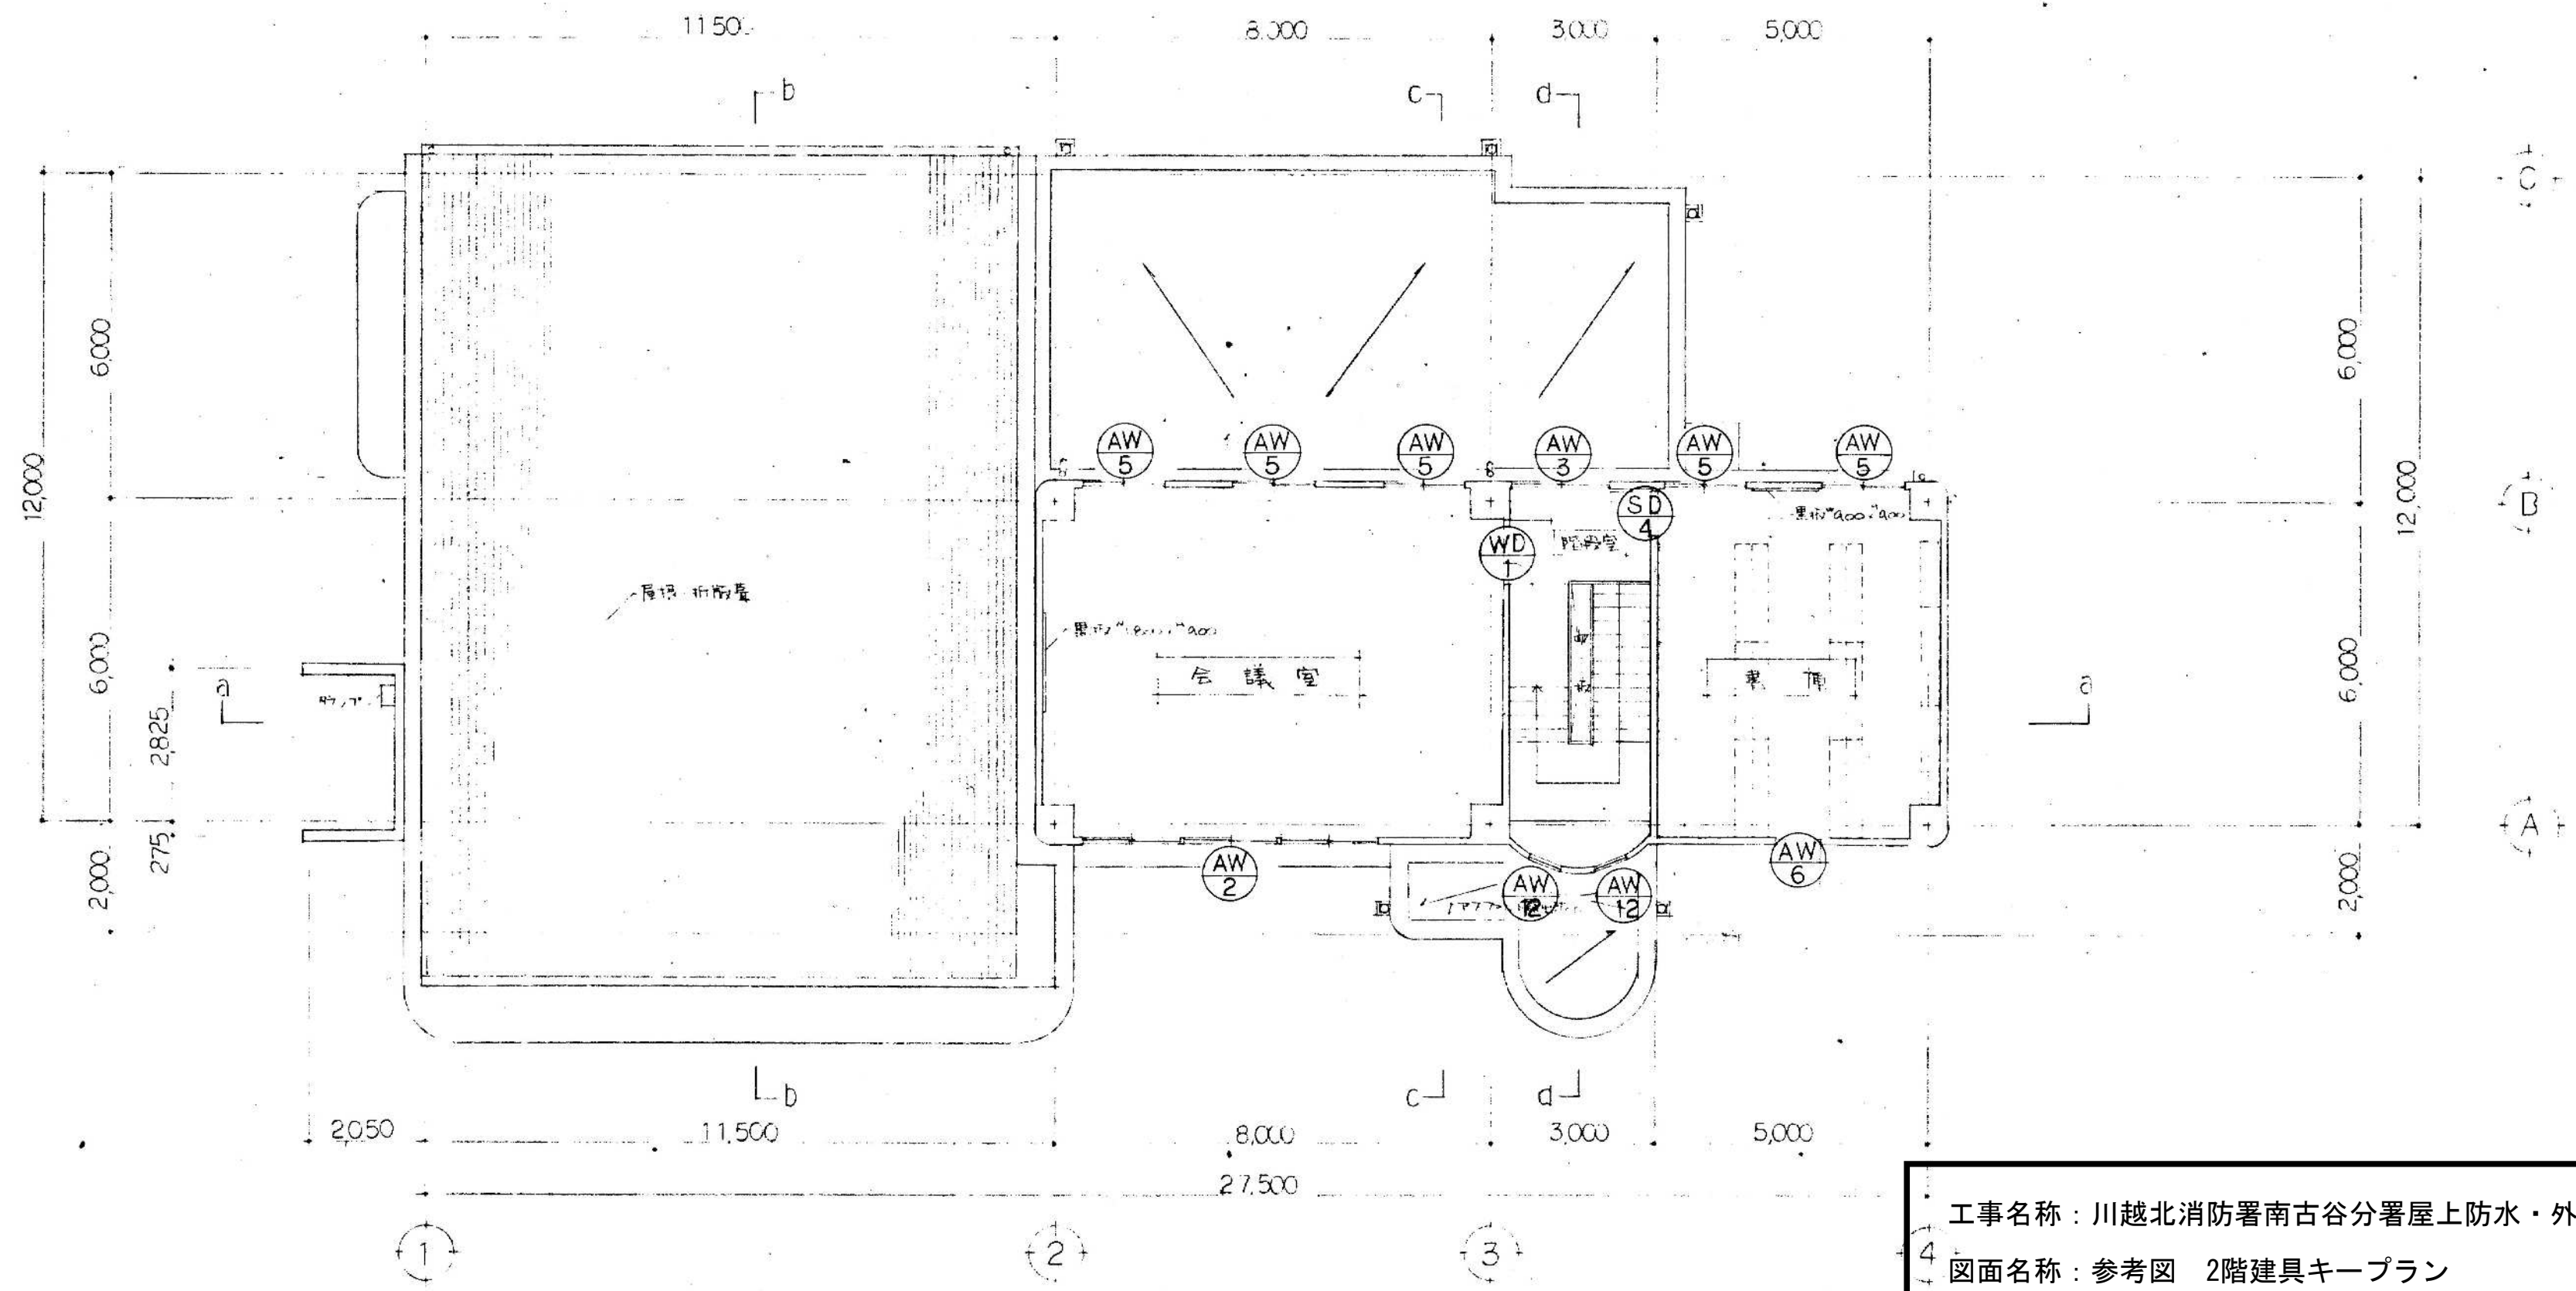

2 階平面図 S=1/100

工事名称：川越北消防署南古谷分署屋上防水・外壁等改修工事  
 図面名称：参考図 2階建具キープラン  
 縮尺：NTS  
 図面番号：8

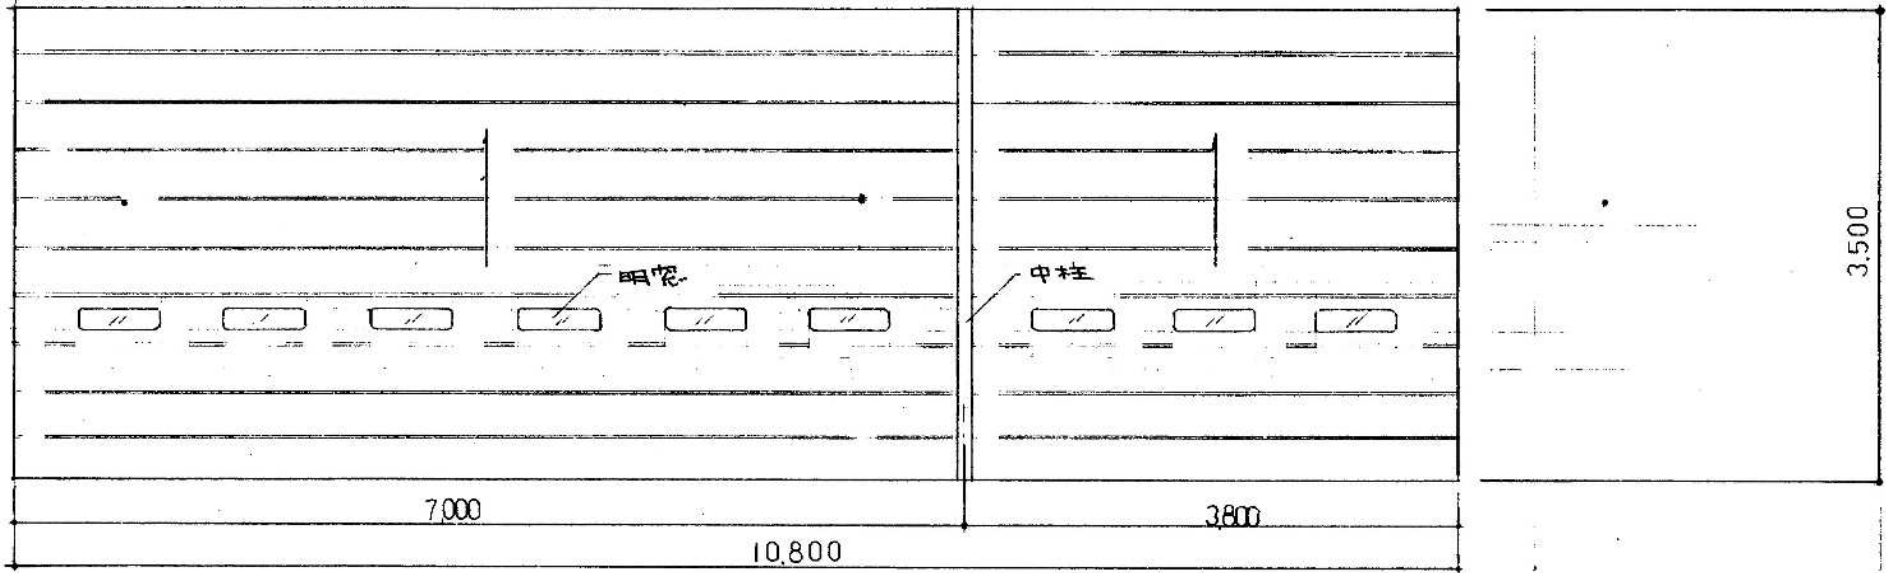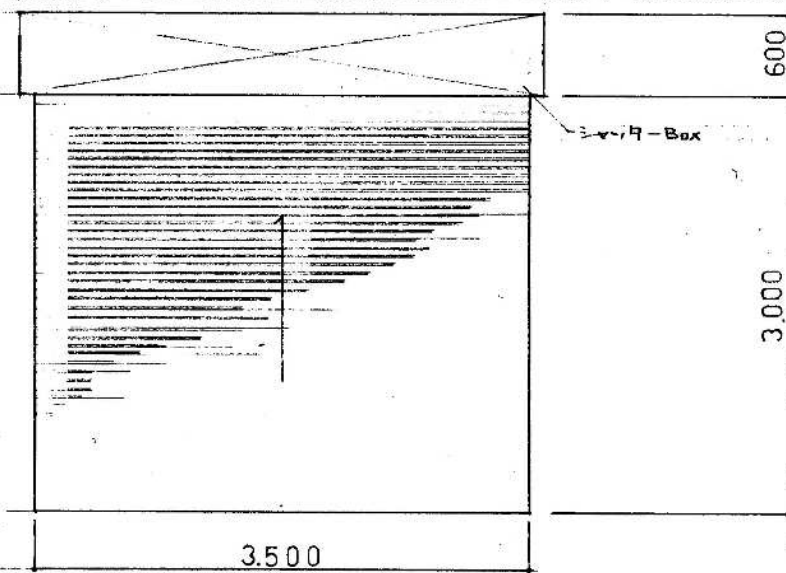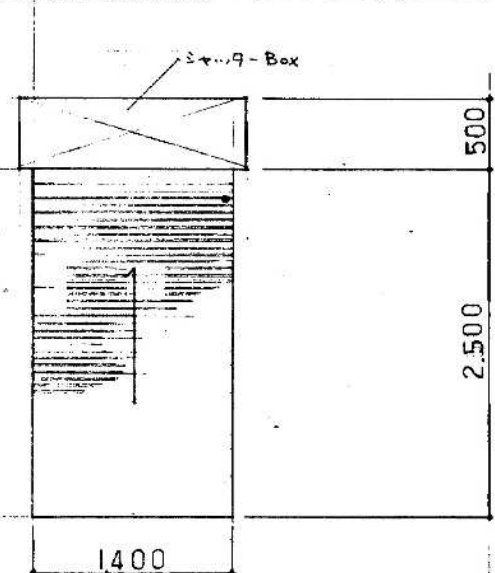

記号	名称	数量
OS 1	オーバーライダー	1 台
図		
材料仕上	鋼板 ①0.8 o.p.	
見込	網入カーブ ①0.8	
打ラフ	Sパドル, ガイドレール, ローラー, ロールアップリット, ロイヤル, 7°, ウェザーストリップ	
金物	明窓, 手動中柱 その他付属金物一式	
備考	乙種防火戸	
SS 1	重量電動式 スチールシャッター	1 台
図		
材料仕上	鋼板 ①1.2 o.p.	
見込		
打ラフ		
金物	電動式 付属品一式	
備考	乙種防火戸	
SS 2	軽量手動式 スチールシャッター	1 台
図		
材料仕上	鋼板 ①0.8 o.p.	
見込		
打ラフ		
金物	手動式 付属品一式	
備考	乙種防火戸	

工事名称：川越北消防署南古谷分署屋上防水・外壁等改修工事

図面名称：参考図 建具表1

縮尺：NTS

図面番号：9



記号	名称	数量	位置	図面	材料仕上	見込	ガラス	金物	備考
AD 1	トイロ型窓付両開き扉	1	玄関		アルミ(シルバー)	枠見込 170	トイロ型	本締め錠、丁番、ドアチェック、押棒、トランス露シ、下枠ステンレス	
AD 2	ハメ殺シ型付額下リ片開き窓付両開き扉	1	食堂		全 左	全 左	アミノ型 6.6	窓錠、丁番、サマリ、アミノ型、下枠ステンレス	
AD 3	片開き扉	1	浴室		全 左	全 左	アクリル板 4	窓錠、丁番、サマリ、下枠ステンレス	
AD 4	トイレブース	1	便所		表面材: ポリエステル化粧板、枠材: ウロコ材、充填材: パンパコ、内装材: 下枠: 壁紙、上枠: アルミ	アシストサポート、ヒンジ、ラッチ、サマリその他付属金物一式	三和トイレブースTA全等品		
AW 1	片開き及びハメ殺シ窓	1	食堂		アルミ(シルバー)	枠見込 170	トイロ型	締めハンドル、丁番、ストッパー	網戸、カーテン
AW 2	引違い窓	2	事務室、会議室		全 左	全 左	全 左	クセント、サマリ	網戸、ブラインド
AW 3	引違い窓	2	踊り場		全 左	全 左	全 左	全 左、下枠ステンレス	網戸
AW 4	引違い窓	1	車庫		全 左	全 左	網入型 6.6	全 左	全 左
AW 5	引違い窓	1	会議室、書庫		アルミ(シルバー)	枠見込 170	(会議室)トイロ型、(書庫)アミノ型 6.6	クセント、サマリ	網戸3ヶ所(会議室)、ブラインド5ヶ所
AW 6	片開き窓	1	飯取室、書庫		全 左	全 左	アミノ型 6.6	締めハンドル、丁番、ストッパー	網戸、ブラインド
AW 7	引違い窓	1	受信室		全 左	全 左	トイロ型	クセント、サマリ	網戸1ヶ所(外部側)、ブラインド1ヶ所(外部側)
AW 8	引違い窓	1	洗面所、脱衣室		全 左	全 左	アミノ型 6.6	全 左	網戸
AW 9	引違い窓	1	食堂		全 左	全 左	全 左	全 左	網戸

工事名称: 川越北消防署南古谷分署屋上防水・外壁等改修工事  
 図面名称: 参考図 建具表2  
 縮尺: NTS  
 図面番号: 10



記号	名称	数量	記号	名称	数量	記号	名称	数量	記号	名称	数量	記号	名称	数量			
AW10	ハ×殺シ付内側窓	3	AW11	ハ×殺シ窓	1	AW12	ハ×殺シ窓	3									
位置	浴室便所倉庫		位置	受信室		位置	階段室、油庫										
三 角 図																	
材料、仕上	アルミ (シルバー)		全 左	全 左		全 左	全 左										
見 込	枠見込 110		全 左	全 左		全 左	全 左										
ガラス	アミ型 0.6		ト-M-05			(階段室) ト-M-05、(油庫) 網入型 0.6											
金 物	クレセント 予備																
備 考	網 子		「フイット」														
記号	名称	数量	SD1	片開キフラッシュ	3	SD2	親子開キフラッシュ	2	SD3	引付ハンガー	1	SD4	片開キフラッシュ	1	SD5	片開キフラッシュ	1
位置	車庫倉庫、油庫		位置	事務室、仮眠室		位置	仮眠室		位置	倉 庫		位置	ホースクワ、機械室				
三 角 図																	
材料、仕上	鋼板 0.6 o.p.		全 左	全 左		表面仕上化粧鋼板 0.6		鋼板 0.6 o.p.		全 左		全 左					
見 込	枠見込 80		全 左	全 左		扉見込 40		枠見込 80		全 左		全 左					
ガラス																	
金 物	本締め錠、丁番 ドアチェック、下枠ステン		全 左	ガラス部ニ、傾斜装置		ハンガー・レール、ハンガー・ローラー、制動装置、自在装置、その他附属品一式 押棒		本締め錠、丁番 ドアチェック、下枠ステン		窓錠、丁番、 下枠ステン							
備 考	Z種防火、油庫は下枠FL+100		Z種防火			ミネオス・ト・M I 中堅はタイア・全客品		Z種防火									
記号	名称	数量	WD1	額入り親子開キ フラッシュ付	1	WD2	額入り片開キ フラッシュ付	3	WD3	額入り片開キ フラッシュ付	2	WD4	額入り片開キ フラッシュ付	1			
位置	会議室		位置	事務室、仮眠室、食堂		位置	脱衣室、洗面所		位置	受信室							
三 角 図																	
材料、仕上	ポリイステル化粧合板 芯材・杉		全 左	全 左		全 左	全 左		全 左								
見 込	扉見込 30		全 左	全 左		全 左	全 左		全 左								
ガラス	型 0.4		全 左	全 左		全 左	全 左		ト-M-05								
金 物	本締め錠、丁番、ドアチェック ガラス部ニ、首端ステン、アルミガラリ		本締め錠、丁番、ドアチェック 首端ステン、アルミガラリ		把手、窓錠、丁番、ドアチェック 首端ステン、アルミガラリ、カネキ (蔵書室)		本締め錠、丁番、ドアチェック 首端ステン、アルミガラリ										
備 考																	

工事名称：川越北消防署南古谷分署屋上防水・外壁等改修工事

図面名称：参考図 建具表3

縮尺：NTS

図面番号11

工事名称：川越北消防署南古谷分署屋上防水・外壁等改修工事

図面名称：参考図 建具表3

縮尺：NTS

図面番号11