


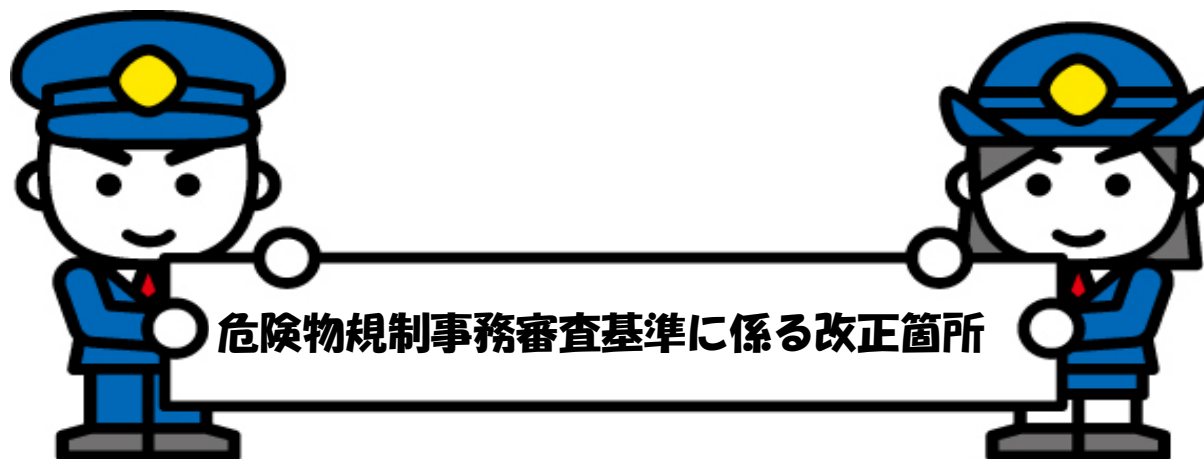

番号	内容			章	節	第	ページ
1	リチウムイオン蓄電池(H23.12. 27消防危第303号)通知の全改正を追加	H23.12. 27消防危第303号	追加	3	1	1	1
2	危険物の流出を防止する措置の運用について	令和6年5月31日消防危第170号	変更	3	2	1	8
3	ドライコンテナに収納して屋外に貯蔵する場合について	令和4年12月13日消防危第283号	追加	3	3	1	1
4	危険物の規制に関する政令の一部改正による給油取扱所の整理	令和5年12月6日改正	削除	3	4	1	1～2
5	〃	令和5年12月6日改正	削除	3	4	1	5
6	〃	令和5年12月6日改正	変更	3	4	1	20
7	〃	令和5年12月6日改正	削除	3	4	1	38
8	特殊な自家用給油取扱所について	平成27年4月24日消防危第91号質疑	追加	3	4	1	55
9	危険物の規制に関する政令の一部改正による給油取扱所の整理	令和5年9月19日消防危第252号	追加	3	4	1	60

10	危険物の規制に関する規則の一部改正による危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取扱わない一般取扱所の整理	令和5年9月19日改正	変更	3	4	3	8
11	〃	令和5年9月19日改正	追加	3	4	3	35～37

当局危険物規制事務審査基準

当局ホームページ → 申請・届出様式 → 危険物 → J.危険物規制事務審査基準からご覧いただけます。