

消防用ホース仕様書

川越地区消防組合

1 総 則

- (1) この仕様書は、川越地区消防組合が購入する消防用ホースの仕様について定めたものである。
- (2) この消防用ホースは、「消防ホースの技術上の規格を定める省令」（平成総務省令第22号）の規格による自主表示（「消」マーク）が付されたものとし、加えて日本消防検定協会の実施する品質評価を受けて合格した表示（「NS」マーク）が付されたものとする。さらに、消防用ホースと結合金具の装着部については、日本消防検定協会による装着部の確認評価を受けて合格した表示（「認」マーク）が付されたものとする。

2 品 名 消防用ホース

3 規 格


- (1) 製造メーカー及び品名は以下のいずれかのものとする。

- ・ 帝国繊維 NEWプロファイターA
- ・ 芦森工業 Dアタックエース
- ・ 桜護謄 ロケット16バリアラインNX

- (2) ホース種別

呼称	長さ	使用圧
65mm	20m	1.6MPa
50mm	20m	1.6MPa
40mm	20m	1.6MPa

- (3) 結合金具は、離脱防止機構を有したもので、町野式軽合金製リング締めとする。
- (4) ホース両端外面に下記指定色の保護布（長さ20cm～30cm）を取り付けること。
- (5) ホース両端の保護布をさけ、黒色4.5cmのゴシック体で年及び所属名を文字を入れること。

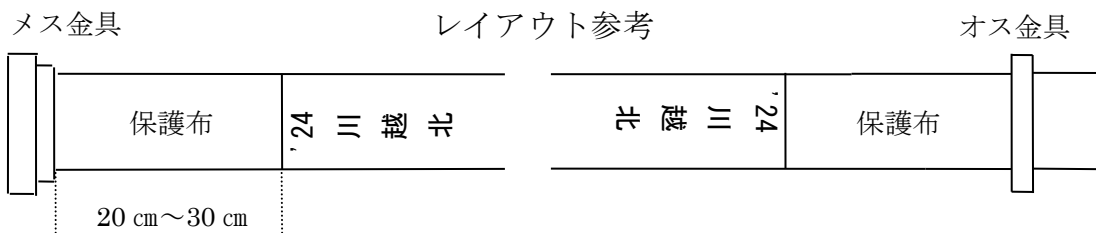

4 数 量

記入文字	保護布色	65mm本数	50mm本数	40mm本数
'24 川越北	橙 色	15本	6本	2本
'24 南古谷	紫 色	15本	—	—
'24 中 央	黄 色	—	10本	—
'24 高 階	灰 色	5本	—	1本
'24 大 東	青 色	5本	—	—
'24 西	茶 色	—	—	5本
'24 川 島	黄緑色	—	4本	—
合 計		40本	20本	8本

5 納入期限 令和7年3月17日（月）

6 納入場所 川越地区消防局 警防課

7 その他

- (1) 受注者は、当組合が購入する物品と同種、同数の物品を引き取ること。
- (2) 保証期間は1年間とし、正常な取扱いにより発生した不具合に対して受注者は速やかに交換、または無償修理を行うこと。
- (3) 本仕様書に定めのない事項であっても、当然具備しなければならない機材に関しては受注者の責任において備えること。
- (4) 本仕様書に関して質疑が生じた際は、当組合担当者に連絡し、指示を受けること。

8 担 当 警防課 装備担当 TEL 049-222-5891

FAX 049-224-2211