

# 消防用ホース 65mm仕様書


- 1 品 名 消防用ホース65mm
- 2 数 量 10本
- 3 規 格

- (1) 内径65mm×20m 使用圧1.6Mpaとする。
- (2) 結合金具は、離脱防止機構を有したもので、町野式軽合金製リング締めとする。
- (3) ホース両端外面に、長さ20cm～30cmの保護布を取り付けること。
- (4) ホース両端の保護布をさけ、黒色4.5cmのゴシック体で年及び所属名を文字入れすること。

記入文字	保護布色	本 数
' 23 川越北	橙 色	1本
' 23 南古谷	紫 色	5本
' 23 高 階	灰 色	4本
合 計		10本

メス金具

オス金具

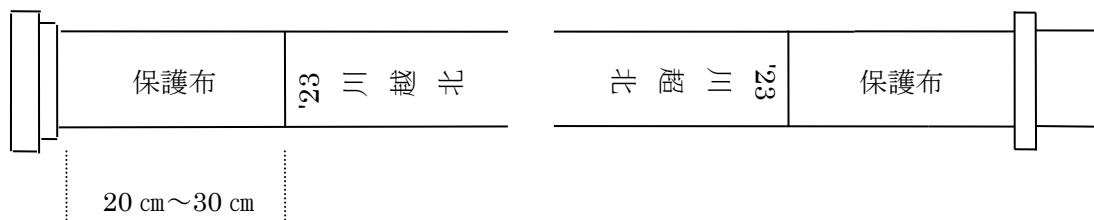

- (5) 製造メーカー及び規格は下記のいずれかのものとする。
  - ・帝国繊維 NEWプロファイター
  - ・芦森工業 Dアタックエース
  - ・桜護謨 ロケット16バリアラインNX
- (6) 長さ20mについて、マイナスは認めないがプラスは20cmまで可能とする。

- 4 納入期限 令和6年3月29日(金)
- 5 納入場所 川越地区消防局警防課
- 6 その他 受注者は、当組合で購入するホースと同数のホースを引き取ること。また、質疑事項が生じた場合は、担当者との協議すること。

担 当  
 警防課装備担当  
 電話 049-222-5891  
 Fax 049-224-2211

# 消防用ホース 50mm仕様書

1 品 名 消防用ホース 50mm

2 数 量 8本


3 規 格

- (1) 内径50mm×20m 使用圧1.6Mpaとする。
- (2) 結合金具は、離脱防止機構を有したもので、町野式軽合金製リング締めとする。
- (3) ホース両端外面に、長さ20cm～30cmの保護布を取り付けること。
- (4) ホース両端の保護布をさげ、黒色4.5cmのゴシック体で年及び所属名を文字入れすること。

記入文字	保護布色	本 数
' 23 南古谷	紫 色	5本
' 23 川越西	茶 色	3本
合 計		8本

メス金具

オス金具

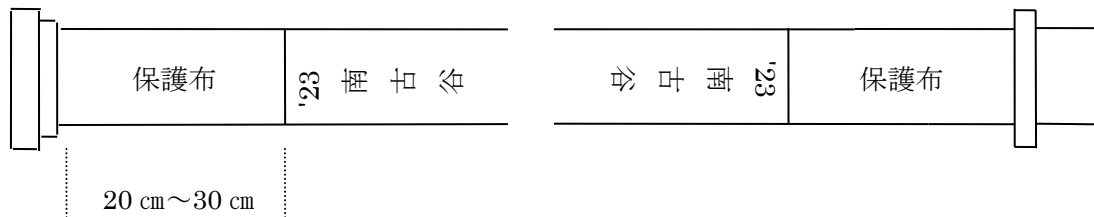

- (5) 製造メーカー及び規格は下記のいずれかのものであるとする。
  - ・ 帝国繊維 NEW プロファイター
  - ・ 芦森工業 Dアタックエース
  - ・ 桜護謨 ロケット16バリアラインNX
- (6) 長さ20mについて、マイナスは認めないがプラスは20cmまで可能とする。

4 納入期限 令和6年3月29日(金)

5 納入場所 川越地区消防局警防課

6 その他 受注者は、当組合で購入するホースと同数のホースを引き取ること。また、質疑事項が生じた場合は、担当者と協議すること。

担 当

警防課装備担当

電話 049-222-5891

F a x 049-224-2211

# 消防用ホース 40mm仕様書


- 1 品 名 消防用ホース40mm
- 2 数 量 61本
- 3 規 格

- (1) 内径40mm×20m 使用圧1.6Mpaとする。
- (2) 結合金具は、離脱防止機構を有したもので、町野式軽合金製リング締めとする。
- (3) ホース両端外面に、長さ20cm～30cmの保護布を取り付けること。
- (4) ホース両端の保護布をさけ、黒色4.5cmのゴシック体で年及び所属名を文字入れすること。

記入文字	保護布色	本 数
' 23 川越北	橙 色	1本
' 23 南古谷	紫 色	9本
' 23 川越中央	黄 色	11本
' 23 高 階	灰 色	9本
' 23 大 東	青 色	9本
' 23 川越西	茶 色	5本
' 23 名 細	白 色	8本
' 23 川 島	黄緑色	9本
合 計		61本

メス金具

オス金具

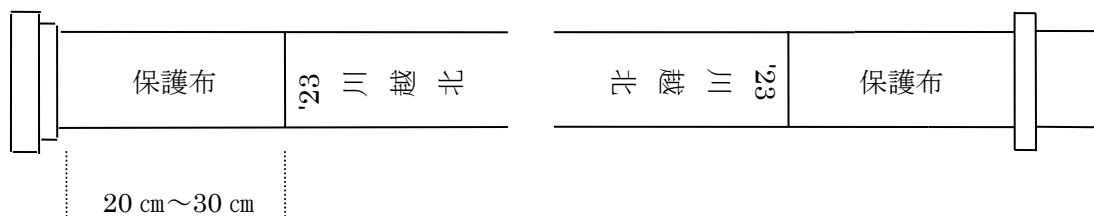

- (5) 製造メーカー及び規格は下記のいずれかのものとする。
  - ・ 帝国繊維 NEW プロファイター
  - ・ 芦森工業 Dアタックエース
  - ・ 桜護謨 ロケット16バリアラインNX
- (6) 長さ20mについて、マイナスは認めないがプラスは20cmまで可能とする。

4 納入期限 令和6年3月29日(金)

5 納入場所 川越地区消防局警防課

6 その他 受注者は、当組合で購入するホースと同数のホースを引き取ること。また、質疑事項が生じた場合は、担当者と協議すること。

担 当

警防課装備担当

電話 049-222-5891

F a x 049-224-2211